

prymus

www.prymusb2b.pl

prymus@prymusb2b.pl | +48 52 376 49 11

ECB-1000Q

STEROWNIK DO KOMÓR CHŁODNICZYCH



INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA

PRYMUS gwarantuje, iż produkt wymieniony w niniejszej karcie gwarancyjnej jest nowy, wolny od jakichkolwiek wad materiałowych i wykonawczych, wykonany z dobrej jakości materiału i spełnia wymagania techniczno – materiałowe określone przepisami prawa dla tego typu urządzeń.

WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu.
2. Producent zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia i naprawy urządzenia w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia do producenta.
3. Dowód zakupu stanowi dla użytkownika podstawę do wystąpienia o bezpłatne wykonanie naprawy.

UPRAWNIENIA KLIENTA

1. Klient ma prawo w ramach gwarancji do bezpłatnej naprawy urządzenia w wypadku wady ujawnionej w okresie trwania gwarancji.
2. Klient może żądać wymiany urządzenia na nowy produkt, wolny od wad w okresie gwarancji, tylko wtedy, jeśli producent stwierdzi, iż usunięcie wady nie jest możliwe.

OGRODICZENIA GWARANCJI

1. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają uszkodzenia wynikające z użytkowania przyrządu niezgodnie z przeznaczeniem, ingerencji mechanicznej oraz dokonywania samowolnych napraw i modyfikacji.
2. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku niewłaściwej eksploatacji i wad wynikających z pracy urządzenia w warunkach otoczenia niezgodnych z poniższą instrukcją obsługi oraz w przypadku pożaru, uderzeniu pioruna, zalania, przegrzania lub innej siły wyższej powodującej zniszczenie lub uszkodzenia.
3. Gwarancja nie obejmuje klawiatury, ani żadnych innych materiałów zużywających się podczas normalnego działania przyrządu.

SPOSÓB ZGŁASZANIA REKLAMACJI

1. W przypadku stwierdzenia wadliwego działania urządzenia należy skontaktować się z Działem Serwisu pisząc na adres reklamacje@prymusb2b.pl z informacją o problemie. **Wadliwa praca może wynikać z niepoprawnej konfiguracji urządzenia lub ze złej interpretacji instrukcji obsługi!** Koszty związane z bezpodstawną reklamacją obciążają zgłaszającego.
2. PRZED oddaniem urządzenia prosimy o sprawdzenie, czy jest kompletne i pozbawione uszkodzeń mechanicznych. Następnie prosimy wysłać urządzenie na poniższy adres z kopią dowodu zakupu oraz opisem uszkodzenia.

PHU PRYMUS Zygmunt Grygorczuk
ul. Kościuszki 27b
85-079 Bydgoszcz



Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym takie oznakowanie informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektronicznego wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, lub prześlij do nas, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.

1. DANE TECHNICZNE

Wejście:	2 czujniki temperatury: NTC 10k Ω przy 25°C B25/50=3435K wejście logiczne (czujnik drzwi - normalnie otwarte lub zamkn.)
Zakres pomiarowy:	-45...+99°C
Dokładność pomiaru:	$\pm 1^\circ\text{C}$
Rozdzielczość:	0,1 lub 1°C w całym zakresie
Wyświetlacz:	LED 3 cyfry 20mm i 4 cyfry 14mm z ikonami graficznymi
Metoda regulacji:	ON-OFF z histerezą
Stopień i klasa ochrony:	IP65 / II
Zasilanie:	230V~ $\pm 10\%$ 5VA
Warunki pracy/składowania:	-5...60°C/-20...75°C; 0...85%RH (bez kondensacji)

2. OBCIĄŻALNOŚĆ WYJŚĆ

Wyjście:	Przełącznik:	Maksymalne obciążenie rezystancyjne (np. grzałka):	Maksymalne obciążenie indukcyjne (np. silnik):
 Sprężarka	50A 250V~	—	3HP(3KM); 2200W
 Odszranianie	10A 250V~	2000W	—
 Wentylator	10A 250V~	—	500W
 Alarm	10A 250V~	2000W	500W
 Oświetlenie	10A 250V~	2000W	500W

Uwaga: Sumaryczny prąd pobierany na raz przez urządzenie nie może przekraczać 16A.

3. SKŁAD ZESTAWU.

- sterownik mikroprocesorowy ECB-1000Q
- dwa czujniki temperatury z kablem o długości 2metry
- trzy dławnice kablowe, trzy uszczelki ze spienionej gumy pod wkręty mocujące
- instrukcja obsługi/karta gwarancyjna

4. OPIS MONTAŻU I PODŁĄCZENIA.

4.1 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.



Uwaga: Urządzenie elektryczne pod napięciem!

Przed instalacją proszę przeczytać uważnie instrukcję obsługi i upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci zasilającej.

Montażu powinna dokonywać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne. Przed uruchomieniem sterownika sprawdzić poprawność podłączeń elektrycznych. Instalacja elektryczna w której pracuje regulator powinna być zabezpieczona wbudowanym bezpiecznikiem dwupolowym D16.

4.2 MONTAŻ.

Sterownik został zaprojektowany do użytkowania w trudnych warunkach otoczenia. Posiada klasę ochrony IP65 i jest odporny na zabrudzenia oraz wysokie stężenie wilgotności. Warunki otoczenia podane są w tabeli danych technicznych.

Zamocować sterownik na ścianie za pomocą wkrętów lub kołków rozporowych wg. rozstawu jak na rysunku poniżej. Czujnik temperatury należy zamontować w miejscu pomiaru temperatury komory, zaś czujnik parownika na chłodnicy. Czujniki temperatury sterownika **nie wymagają** zachowania polaryzacji przewodów. Można przedłużać przewód czujnika do 80m stosując standardowe przewody elektryczne jednak o przekroju nie mniejszym niż $0,75\text{mm}^2$.

Krok 1. Otwórz transparentne drzwiczki bezpiecznika i zdemontuj prawą osłonę.



Krok 5. Zamontuj dławnice kablowe i przeprowadź kable elektryczne.



Krok 2. Odkręć cztery wkręty po rogach obudowy.



Krok 6. Wykonaj połączenia elektryczne wg. schematu w pkt. 5.



Krok 3. Otwórz i zdemontuj panel przedni.




i zmontuj sterownik w odwrotny sposób.

Krok 4. Wykonaj trzy otwory pod wkręty mocujące w zaznaczonym miejscu na poniższym rysunku



Następnie zamocuj do ściany za pomocą wkrętów lub kołków rozporowych stosując uszczelki dołączone do zestawu.

5. UKŁAD PODŁĄCZEŃ.

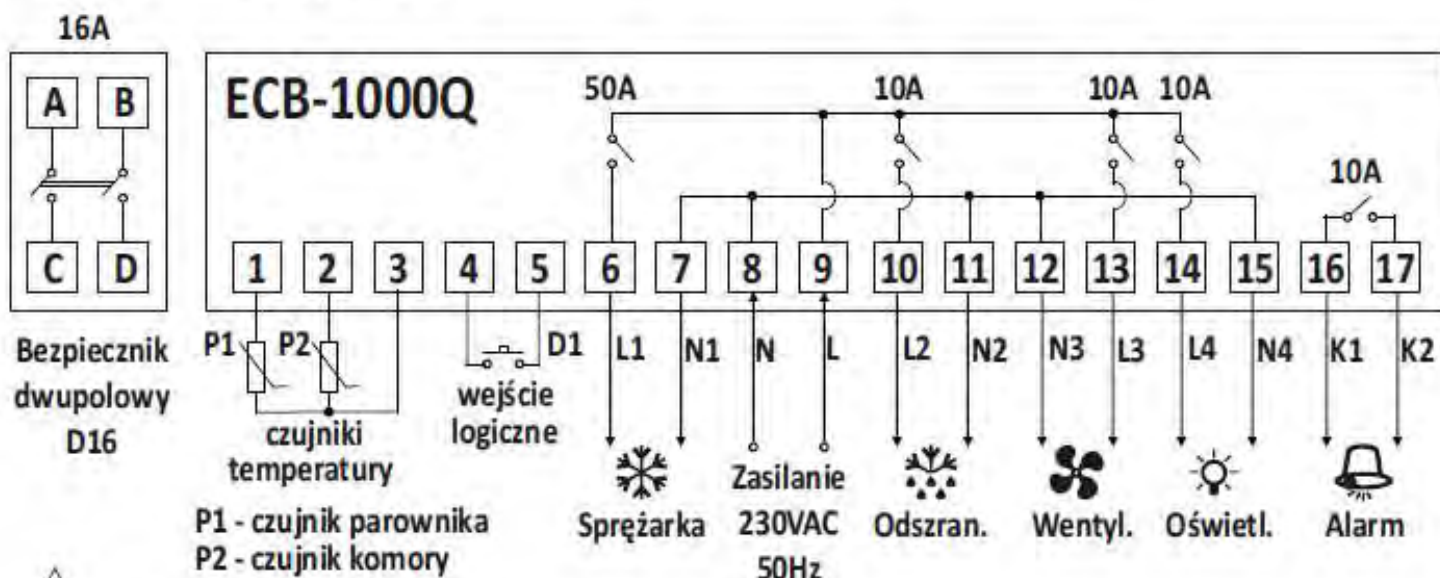

Uwaga: Wartość napięcia zasilania jest podana na tabliczce znamionowej urządzenia.

Przewody przyłączeniowe należy przeprowadzić przez dławice kablowe i solidnie je dokręcić, aby uzyskać pełną szczelność dławicy. Końcówki żył przewodów zabezpieczyć tulejkami zaciskowymi. Zaciski śrubowe sterownika umożliwiają podłączenie przewodu o przekroju maksymalnym 4mm².

Uwagi:

- podłączenie napięcia sieci 230V do zacisków pomiarowych 1-5 powoduje uszkodzenie sterownika oraz zagraża porażeniem prądem elektrycznym
- zaciski obwodu neutralnego "N" 7-8-11-12-15 są wewnątrz połączone na płycie drukowanej sterownika
- przekaźnik alarmu jest bezpotencjałowy.

6. PANEL PRZEDNI

- wyświetlacz temperatury
- wskazania zegara
- przycisk włącz/wyłącz sterownik
- przycisk nastawy temperatury naciśnij 5sek. aby wejść do menu parametrów konfiguracyjnych
- przycisk zwiększający wartość oraz wyciszania sygnaliz. dźwięków. naciśnij 3sek. aby uruchomić ręczne odszranianie
- przycisk zmniejszający wartość naciśnij, aby wyświetlić temperaturę z drugiego czujnika parownika
- przycisk nastawy zegara
- przycisk włącz/wyłącz oświetlenie komory
- sygnalizacja pracy sprężarki. ŚWIECI: włączona; MIGA: czeka na uruchomienie
- sygnalizacja odszraniania. ŚWIECI: włączone; MIGA: ociekanie parownika
- sygnalizacja stanów alarmowych
- sygnalizacja trybu nocnego.
- sygnalizacja pracy wentylatora.
- sygnalizacja oświetlenia.



7. OBSŁUGA STEROWNIKA.

7.1. NASTAWA TEMPERATURY.

①



Naciśnij przycisk (SET)
Wyświetli się bieżąca
nastawa temperatury

②



Przyciskami (▲) lub (▼)
nastaw żadaną
wartość temperatury.

③



Zatwierdź nastawę przyciskiem (AUX)

Uwagi:

- aby anulować nastawę, w dowolnej chwili naciśnij klawisz (AUX)
- zmiana nastawy może być ograniczona parametrami C02 i C03.

Informacja:

Aby usprawnić szybkie zwiększanie lub zmniejszanie wartości nastaw:
przytrzymaj klawisz (▲) lub (▼)

7.2. PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW.

①



Wejść do menu
trzymając klawisz (SET)
przez 5 sek. aż wyświetli
się pierwsza grupa
parametrów: [C]


②



Jeśli dostęp do menu jest
zabezpieczony, wyświetli
się komenda: [PS]

Za pomocą klawiszy
(▲) i (▼) wprowadź hasło
i potwierdź klawiszem (SET)

③

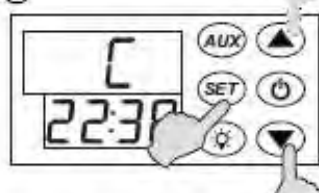

Przyciskami (▲) lub (▼)
wybierz grupę
parametrów i wejdź
klawiszem (SET)

④



Przyciskami (▲) lub (▼)
wybierz parametr
i wejdź klawiszem (SET)

⑤



Przyciskami (▲) lub (▼)
nastaw żadaną wartość
parametru i zatwierdź
przyciskiem (SET)

⑥



Przyciskiem (AUX)
wychodzi się z grupy
parametrów i z menu

Uwagi:

- aby anulować nastawę parametru, naciśnij klawisz (AUX)
- po 10 sekundach bezczynności sterownik automatycznie wyjdzie z menu

Informacja:

Aby usprawnić szybkie zwiększanie lub zmniejszanie wartości nastaw:
przytrzymaj klawisz (▲) lub (▼)

7.3. LISTA PARAMETRÓW.

Grupa:	Kod:	Opis:	Zakres:	Domyślnie:	Jednostki:
"C" (Regulacja)	C01	Wartość histerezy (dokładność regulacji)	0.1...20.0	2.0	°C/°F
	C02	Maksymalna wartość nastawy temperatury jaką może ustawić użytkownik	003...100.0	100.0	°C/°F
	C03	Minimalna wartość nastawy temperatury jaką może ustawić użytkownik	-50.0...C02	-50.0	°C/°F
	C04	Minimalny czas pracy sprężarki	0...15	0	minuty
	C05	Minimalny czas pomiędzy dwoma załączeniami sprężarki	0...15	0.0	minuty
	C06	Kalibracja temperatury czujnika komory P2	-12.0...12.0	0	°C/°F
	C07	Opóźnienie załączenia sprężarki po uruchomieniu sterownika	0...30	2	minuty
	C08	Funkcja zmiany nastawy temperatury w nocy (tryb nocny - patrz pkt 8.7); 1=TAK, 2=NIE	1...2	2	-
	C09	Godzina rozpoczęcia trybu nocnego	0...23	22	godziny
	C10	Minuta rozpoczęcia trybu nocnego	00...59	0	minuty
	C11	Godzina zakończenia trybu nocnego	00...23	8	godziny
	C12	Minuta zakończenia trybu nocnego	00...59	0	minuty
	C13	Wartość odchyłki nastawy temperatury w nocy	00...10	2	°C/°F
"A" (Alarm)	A01	Przykład: nastawa temperatury = 6°C, parametr C13=2°C, wtedy temperatura utrzymywana w nocy to: 6°C+2°C=8°C	0...30	10	°C/°F
	A02	Alarm wysokiej temperatury (odchyłka od nastawy temperatury). Szczegóły pkt 8.5	0...30	10	°C/°F
	A03	Alarm niskiej temperatury (odchyłka od nastawy temperatury). Szczegóły pkt 8.5	1...10	2	°C/°F
	A04	Histeresa alarmu. Szczegóły pkt 8.5	0...30	30	minuty
	A05	Opóźnienie załączenia alarmu temperatury	0...99	20	minuty
	A06	Opóźnienie załączenia alarmu temperatury po zakończonym cyklu odszraniania, oraz uruchomieniu sterownika	0...99	1	minuty
	A07	Sygnalizacja dźwiękowa podczas alarmów: 1=NIE, 2=TAK	0...99	1	-
	A07	Opóźnienie sygnalizacji alarmu niedomkniętych drzwi komory (gdz o05=2 lub 3)	1...2	30	minuty
	d01	Rodzaj odszraniania: 1 - elektryczne, 2 - gorącym gazem	1...2	1	-
	d02	Koniec cyklu odszraniania: 1 - jeśli parownik osiągnie temperaturę parametru d03; 2 - po upływie zadanego czasu;	1...2	1	-
"D" (Odszranianie)	d03	Temperatura zatrzymująca proces odszraniania (jeśli d02=1)	0...99	8	°C/°F
	d04	Odstęp pomiędzy cyklami odszraniania	0...48	6	godziny
	d05	Maksymalny czas cyklu odszraniania	0...99	30	minuty
	d06	Czas oczekiwania parownika po cyklu odszraniania	0...20	2	minuty
	d07	Opóźnienie pierwszego cyklu odszraniania po uruchomieniu sterownika	0...99	0	minuty
	d08	Ilość cykli odszraniania podczas doby (dla d03=2 - odszranianie według czasu rzeczywistego)	0...7	0	°C/°F
	d09	Kalibracja temperatury czujnika odszraniania P1	-12.0...12.0°C	0	-
	F01	Tryb pracy wentylatora:	1...2	1	-
	F01	F01=1 - ciągły; F01=2 - równoległe ze sprężarką	1...2	1	-
	F02	Praca wentylatora podczas procesu odszraniania: 1 - NIE, 2 - TAK	-30...5°C	5	°C/°F
"O" (pozostałe)	F03	Temperatura załączenia wentylatora po zakończeniu procesu odszraniania	0...10	3	minuty
	F04	Opóźnienie załączenia wentylatora po zakończeniu procesu odszraniania	1...2	1	-
	o01	Awarijny tryb pracy sprężarki po uszkodzeniu czujnika temperatury komory: 1=TAK, 2=NIE (sprężarka pracuje w cyklu awaryjnym: 20 minut zał./45minut wyl.)	0...999	0	-
	o02	Hasło dostępu do menu konfiguracyjnego. Nastawa 0 - hasło wyłączone	1...2	1	-
	o03	Metoda załączania cyklu odszraniania: 1 - automatycznie co pewien czas ustawiony w par. d04; 2 - według zegara czasu rzeczywistego	1...2	1	-
	o04	Rozdzielczość wyświetlacza; 1=0.1°C; 2=1°C	1...5	1	-
	o05	Funkcja wejścia cyfrowego; 1=brak; 2,3,4,5=czytnik drzwi komory (Szczegóły pkt. 8.4)	1...2	1	-
	o06	Jednostka temperatury; 1=°C; 2=°F	0...1	0	-
	o07	Rodzaj połączenia obwodu czujnika krańcowego drzwi komory: 0 - normalnie otwarty, 1 - normalnie zamknięty	00-23/00-59	00:00	godz:min
	t	Grupa parametrów "t" określa 7 kolejnych startów cykli odszraniania podczas doby. Ilość aktywnych cykli odszraniania podczas doby określa parametr d08.			
"t" wg. zegara		Czas trwania odszraniania zależny jest od parametrów d02, d03 i d05.			
	t01/t02	- godzina/minuta startu 1'szego cyklu odszraniania			
	t03/t04	- godzina/minuta startu 2'go cyklu odszraniania			
	t05/t06	- godzina/minuta startu 3'go cyklu odszraniania			
	t07/t08	- godzina/minuta startu 4'go cyklu odszraniania			
	t09/t10	- godzina/minuta startu 5'go cyklu odszraniania			
	t11/t12	- godzina/minuta startu 6'stego cyklu odszraniania			
	t13/t14	- godzina/minuta startu 7'go cyklu odszraniania			

8. OPIS DZIAŁANIA.

8.1. REGULACJA.

Sterownik służy do utrzymywania temperatury T z zadaną histerezą ΔT w komorze chłodniczej. Sterowanie sprężarką, wentylatorami, grzałkami odszraniania odbywa się przez wyjścia przekaźnikowe, zaś pomiar temperatury dokonywany jest przy pomocy czujnika temperatury komory. Drugi czujnik temperatury służy do odczytu temperatury parownika. Dzięki temu można sterować procesem odszraniania i pracą wentylatora parownika w zależności od tych wskazań. Poprawia to sprawność układu chłodniczego.

8.2 ODSZRANIANIE.

W zależności od układu należy wybrać rodzaj okresowego odszraniania parownika:

- grzałkami elektrycznymi (d01=1)
- gorącym gazem (d01=2)

Sterowanie cyklami odszraniania może być realizowane automatycznie i uruchamiane:

- okresowo co pewien czas (o03=1)
- o określonych porach w ciągu dnia (max. 7 cykli w ciągu doby, o03=2).

Koniec cyklu odszraniania następuje po upływie czasu d05 lub po przekroczeniu temperatury czujnika parownika powyżej wartości d03 - określa to parametr d02. Po zakończeniu procesu odszraniania, można ustawić opóźnienie załączenia agregatu (d06) jakie niezbędne jest na ociekanie parownika - dioda  miga sygnalizując ociekanie.

W trudnych warunkach pracy, gdy zachodzi potrzeba dodatkowego odszraniania parownika, proces można uruchomić proces ręcznie, naciskając przycisk  przez 3 sekundy.

8.3. WENTYLATOR PAROWNIKA.

Wentylator pracuje w sposób ciągły (F01=1) lub równoległe z pracą sprężarki (F01=2). Podczas cyklu odszraniania wentylatory pracują lub są wyłączone, określa to parametr F02. W trybie odszraniania naturalnego zaleca się załączanie wentylatora, co podwyższy sprawność procesu. Po procesie odszraniania wentylatory mogą załączyć się z opóźnieniem F04 i po obniżeniu się temperatury czujnika parownika do wartości F03, aby nie rozprowadzać gorącego powietrza i nie obniżać sprawności energetycznej układu.

8.4. WEJŚCIE LOGICZNE (CZUJNIK DRZWI)

Sterownik posiada wejście logiczne do obsługi czujnika krańcowego drzwi komory. Po podłączeniu krańcówki pod zaciski 4-5 sterownik dostaje informację, kiedy drzwi są zamknięte/otwarte. Rodzaj obwodu wyłącznika krańcowego wybiera się parametrem "o07". W zależności od ustawienia parametru "o05" sterownik reaguje na otwarcie drzwi komory i włącza lub wyłącza poszczególne wyjście sterujące wg. poniższej tabeli.


Wartość parametru o05:	Wyjścia sterujące:			Alarm:
				
2	0	-	+	start po A07
3	0	0	+	start po A07
4	-	-	+	natychmiast
5	0	0	-	natychmiast

Oznaczenia: + załączone - wyłączzone 0 - nie ma wpływu

* po zamknięciu drzwi, oświetlenie pozostaje włączone

Po otwarciu drzwi komory, sterownik mierzy czas. Jeśli czas przekroczy wartość parametru A07, załączy **alarm informacyjny o niedomkniętych drzwiach** (kod błędu E7) oraz sygnalizator dźwiękowy (jeśli A06=2).

Zasada działania regulacji temperatury:

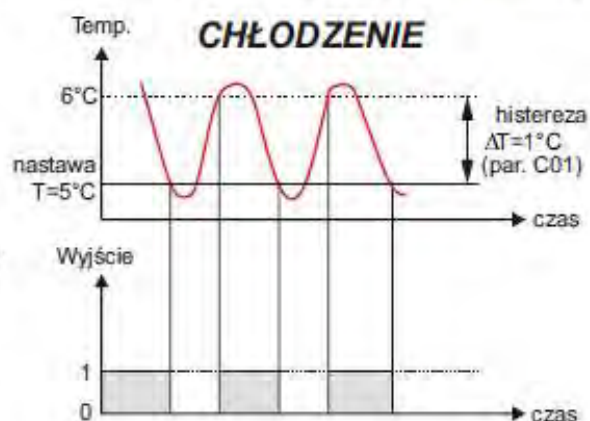


8.5. ALARM TEMPERATURE.

W parametrach sterownika można ustawić górną i dolną odchyłkę od nastawy temperatury po przekroczeniu której, wystąpi alarm temperatury. Alarm jest sygnalizowany diodą , wyjściem przekaźnikowym, brzęczykiem oraz kodem na wyświetlaczu E5 lub E6.

Zadziałanie alarmu może być opóźnione czasami parametrów A04 oraz A05.

Przykład: nastawa $T=4^{\circ}\text{C}$, parametry $A01=4^{\circ}\text{C}$; $A03=2^{\circ}\text{C}$; $C01=1^{\circ}\text{C}$; $A02=5^{\circ}\text{C}$

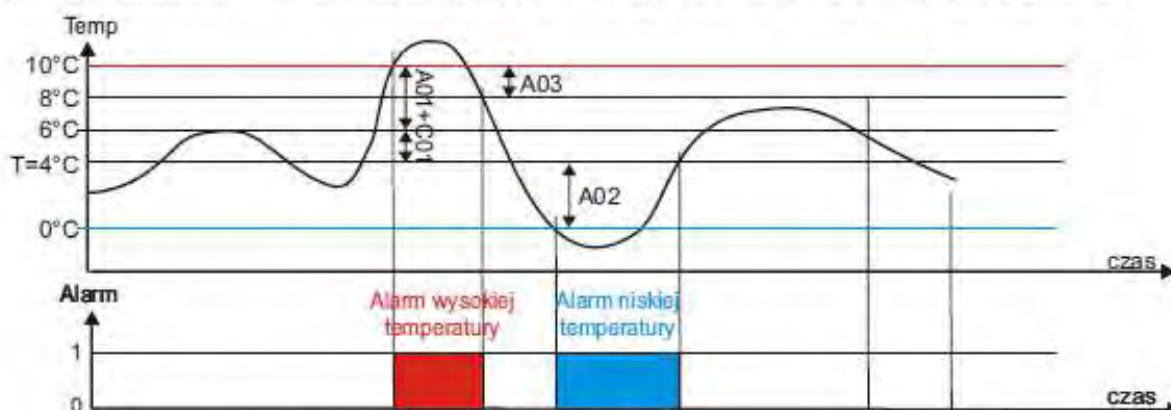

8.6. ZEGAR CZASU RZECZYWISTEGO

Funkcja wbudowanego zegara czasu rzeczywistego pozwala na realizację:

- załączania odszraniania o konkretnych godzinach w ciągu dnia
- automatyczną zmianę nastawy temperatury w nocy.

Nastawy zegara można dokonać w normalnym trybie pracy, bez wchodzenia do menu:

① Aby dokonać nastawy czasu zegara naciśnij przycisk **AUX**

② Wskazania godziny zaczną migać. Przyciskami **▲** lub **▼** ustaw wskazania i zatwierdź **SET**

③ Wskazania minut zaczną migać. Przyciskami **▲** lub **▼** ustaw wskazania i zatwierdź **SET**

Uwagi:
Aby anulować nastawę naciśnij klawisz **SET** lub poczekaj 15 sekund

8.7. TRYB NOCNY


Aby zaoszczędzić koszty energii, sterownik może automatycznie podwyższać nastawę temperatury poza godzinami pracy lub w nocy. Wystarczy ustawić zegar zgodnie z pkt. 8.6, włączyć funkcję $C08=1$ oraz zaprogramować okres w parametrach C09-C12. Wartość odchyłki od głównej nastawy, ustawia się w parametrze C13.

9. KOMUNIKATY ALARMOWE.


W momencie wystąpienia alarmu wskaźnik  zacznie świecić i włączony zostanie sygnał dźwiękowy. W zależności od zdarzenia sterownik włączy/wyłączy wyjścia, a na panelu przednim zostanie wyświetlony jeden z poniższych komunikatów alarmowych:

Komunikat:	Zdarzenie:
E1	zwarcie czujnika komory P2
E2	przerwa w obwodzie czujnika komory P2
E3	przerwa w obwodzie czujnika odszraniania P1
E4	zwarcie czujnika odszraniania P1
E5	alarm wysokiej temperatury
E6	alarm niskiej temperatury
E7	alarm niedomkniętych drzwi komory

4.3. WYMIARY.

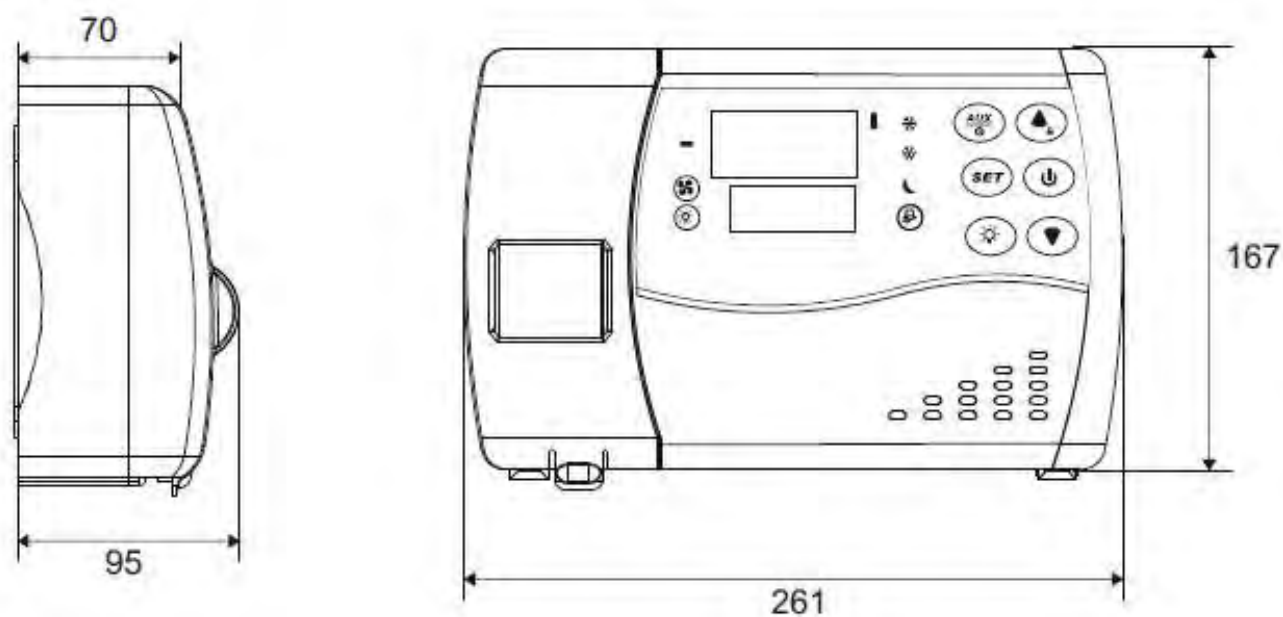

4.4. KONSTRUKCJA.

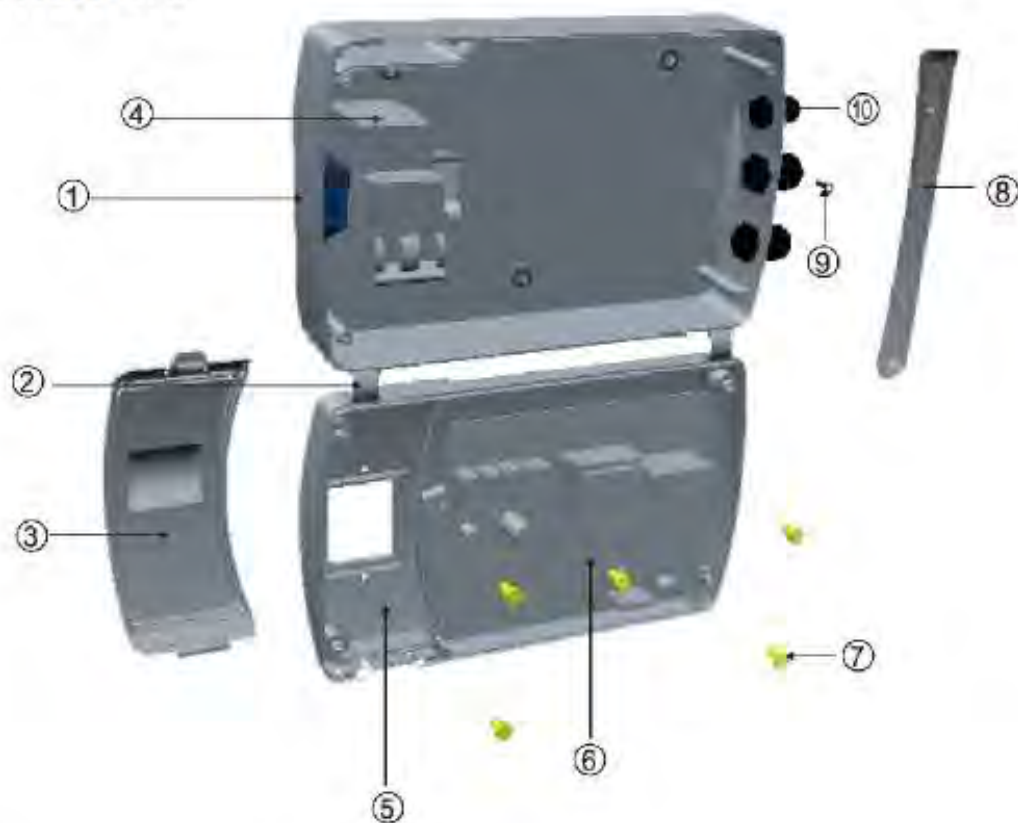

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| ① obudowa | ⑥ płyta sterująca |
| ② zawiasy | ⑦ wkręty płyty sterującej |
| ③ drzwiczki bezpiecznika | ⑧ osłona |
| ④ bezpiecznik dwupolowy | ⑨ wkręty obudowy |
| ⑤ panel frontowy | ⑩ głownice kablowe |